


Ummantelung
 Werkstoff: PVC
 Wahlweise PE-Gewebefolie t=0,4mm.
 Farbe: s. Tabelle
 gelocht gem. Zeichnung

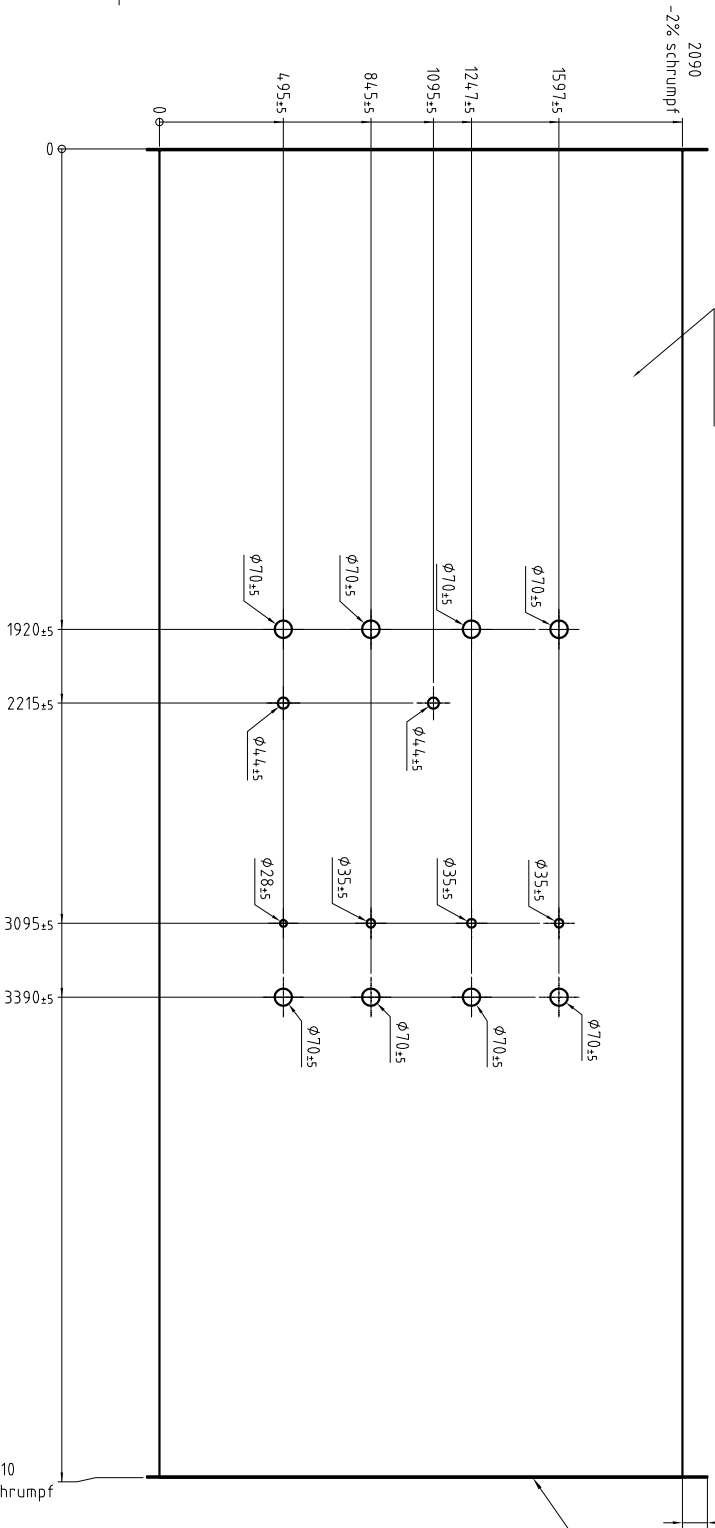

| | |
|------------------------|------------------|
| Farbe der Folie | Sach.-Nr. |
| Reinorange RAL 2004 | 9119327 |
| Himmelblau RAL 5015 | 9119337 |
| Weissalun. RAL 9006 | 9119347 |

Nur zur Information! (Status: In Konstruktion)

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------|--|
| Index | | Beschreibung der Änderung | | Datum | | Name | |
| Sachnummer: | | Werkstoff: s. Zeichnung | | Nachbehandlung: | | Oberflächenbehandlung: | |
| Allgemeintoleranzen | | Tag Name | | Diese Maßnahme | | Reflex - POLSKA Sp z o.o. | |
| Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101 | | Bearb. 08.02.2017 ZAWIERAD | | werden besonders geprüft | | Erstellt durch: | |
| Oberflächenangaben DIN ISO 1302 | | Gepr. | | geprüft | | Projekt: REF - 000895 | |
| Werkstückarten DIN 6784 | | Format A2 | | Folienmantel PFH/PFH/PFH | | 3000 l | |
| © 1995 Reflex Aalen Alle Rechte vorbehalten | | | | | | | |